


Půdorys – nový stav

m 1:50

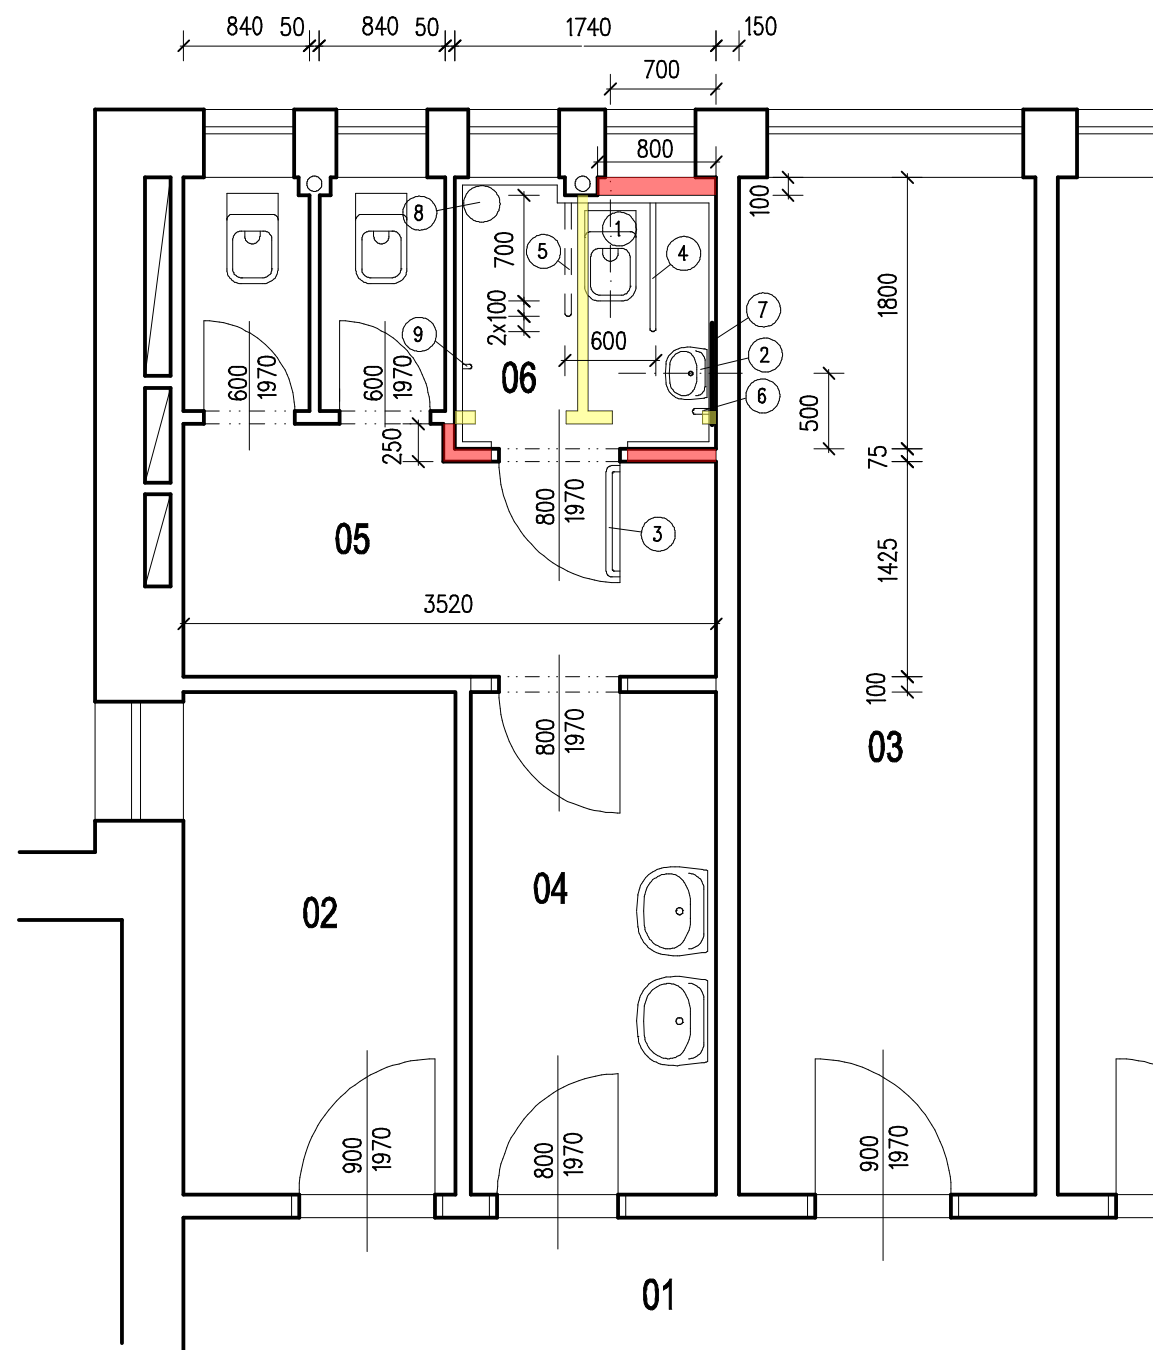

Stavební úpravy v místnosti č. 6:

- vybourat příčky mezi kabinkou 1 a 2 i s dveřmi
- vybourat stávající dveře šířky 800 mm mezi WC a předsíňkou WC
- demontovat stávající zařízení
- odstranit stávající obklady a dlažby
- vyzdít nové příčky a doplnění parapetu za záchodovou mísou
- osadit nové dveře s bezprahovou úpravou šířky 800 mm
- osadit nové dveře mezi WC a předsíňku (otočené)
- úprava rozvodů vody a kanalizace, úprava elektroinstalace
- provést nový keramický obklad do výšky 2200 mm a dlažby, vysprávkování omítky
- osadit nové zařízení - viz popis
- kompletace instalací
- začistění, vymalování, nátěry, úklid

- vybouraná příčka
- zdivo z příčkových Hebel P2-500 tl. 100 mm

- záchodová mísa: horní hrana sedadla 460 mm nad podlahou, splachování umístěno v dosahu sedícího na míse v dosahu ze záchodové mísy ve výšce 600 – 1200 mm nad podlahou a v dosahu z podlahy ve výšce max. 150 mm umístěno tlačítko nouzového volání
- umyvadlo: opatřeno stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládáním, horní hrana ve výšce 800 mm nad podlahou musí umožňovat podjezd osoby na vozíku, umyvadlo menšího rozměru (šířka max 450 mm)
- vstupní dveře šířky 800 mm opatřeny na vnitřní straně vodorovným madlem ve výšce 850 mm nad podlahou zámek dveří musí být odjistitelný zvenku
- pevné madlo osazené 800 mm nad podlahou, záchodovou mísu musí přesahovat o 200 mm
- sklopné madlo osazené 800 mm nad podlahou, záchodovou mísu musí přesahovat o 100 mm
- svislé madlo vedle umyvadla délky min. 500 mm
- pevné zrcadlo, spodní hrana ve výšce max. 900 mm, horní hrana ve výšce min. 1800 mm nad podlahou
- odpadkový koš
- háček na oděv osazen ve výšce 1200 mm

Legenda místností:

Ozn.	Popis místnosti	Plocha m. (m ²)
01	Chodba	
02	Sklad	6,0
03	Sklad	13,2
04	Předsíňka WC	5,4
05	WC	8,3
06	Bezbariérové WC	2,9

CAAD - *SPRIT*
CAAD++

HL. INŽ.	Ing. Nejedlý		
ZODP. PROJ.	Ing. Nejedlý		
VYPRACOVAL	Ing. Nejedlý		
INVESTOR	Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice		
ST. ÚŘAD	Strakonice	OBEC	Strakonice
AKCE	Stavební úpravy v ZŠ Čelakovského, Strakonice budova Chelčického 555 - bezbariérové WC		
OBSAH	Půdorys - nový stav		
			STAVEBNÍ PROJEKTOVÁ INŽENÝRSKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Raisova 1004 Tel./fax: 383325248 STRAKONICE
			ZAK.ČÍSLO 012017
			FORMÁT 2xA4
			DATUM 02/2017
			STUPEŇ DSP
			MĚŘ. 1:50
			Č.VÝKR. 2C
			A